



V1.1

--
--
--

KE-GT(80-110)KTL4







1		6
2		10
3		16
4		24
5		25
6		29
7		31
8		32

1

1.1

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪



-
-
-

1.2



1.3



[illegible]

2

2.1







2.2






2.3



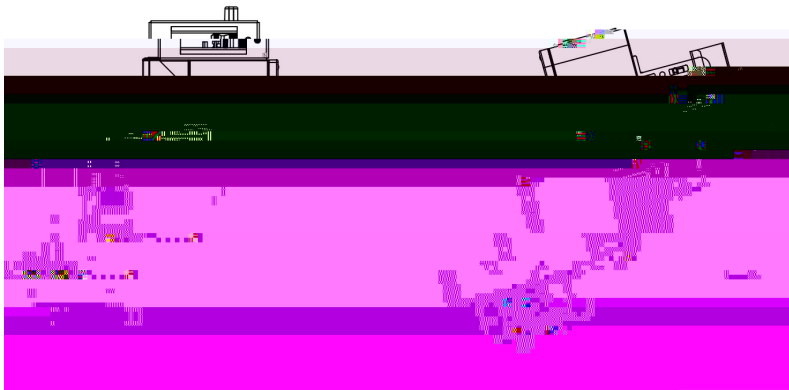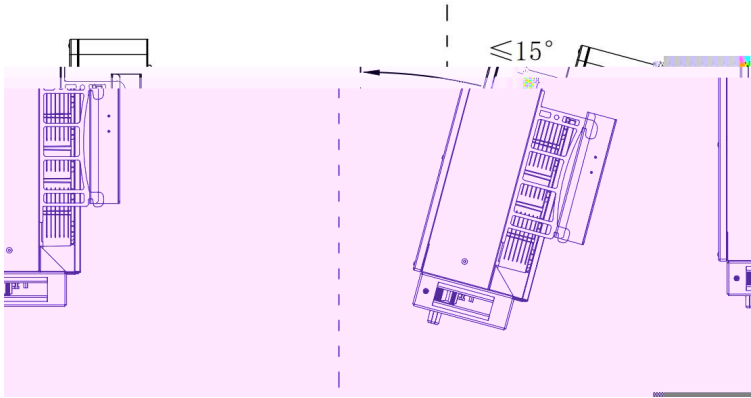





2.4

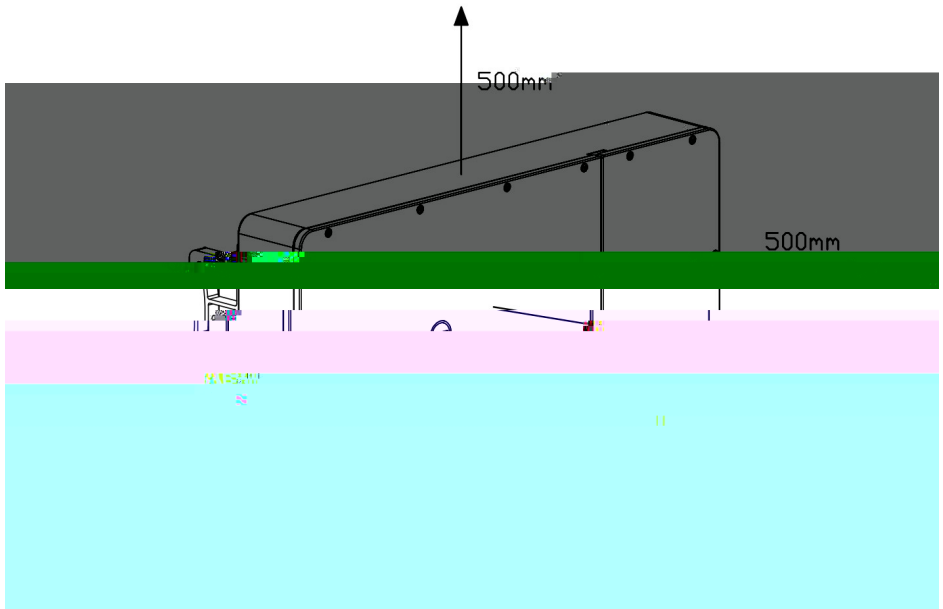

2.5



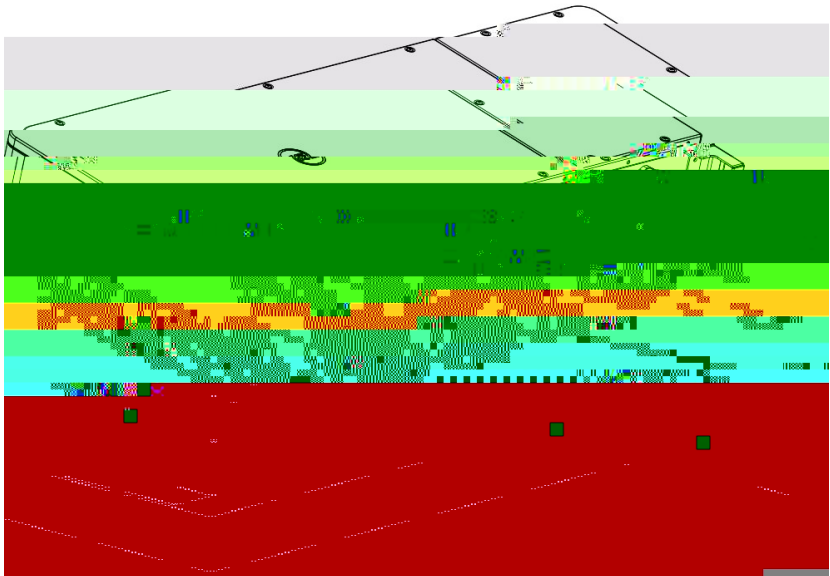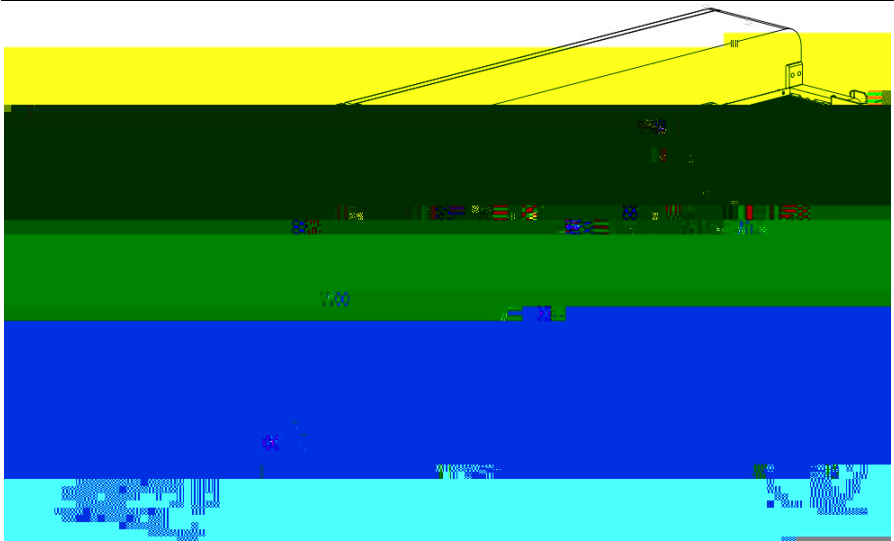



3




3.1


3.2





- ☞
- ☞
- ☞
- ☞
- ☞

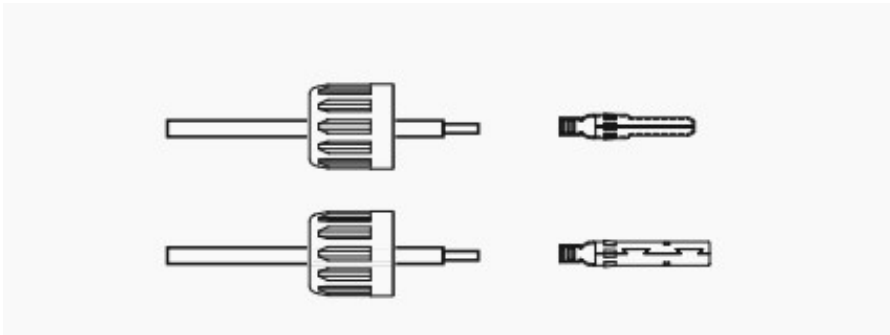
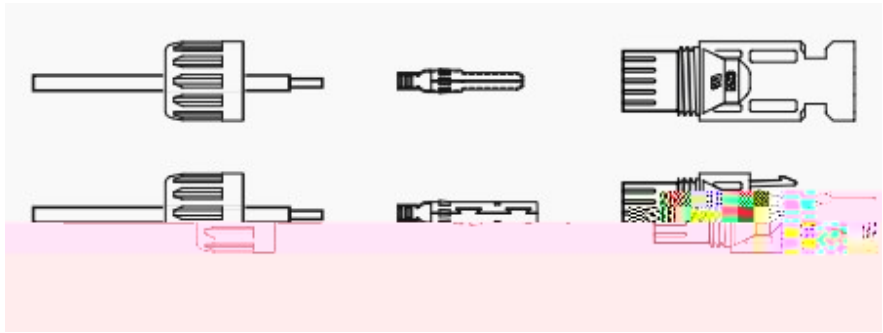


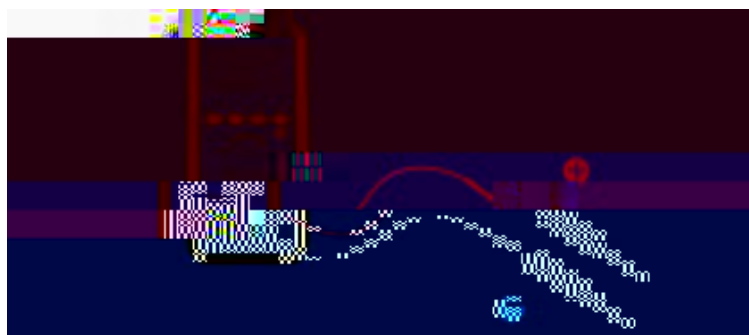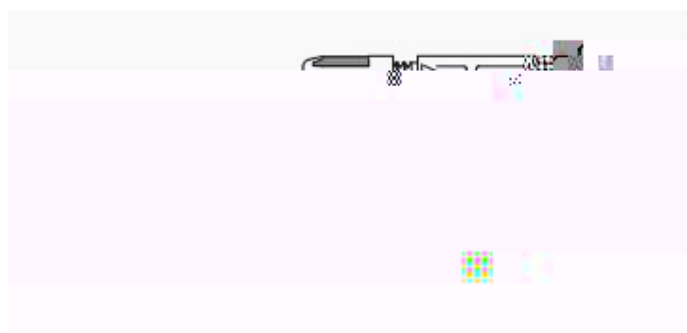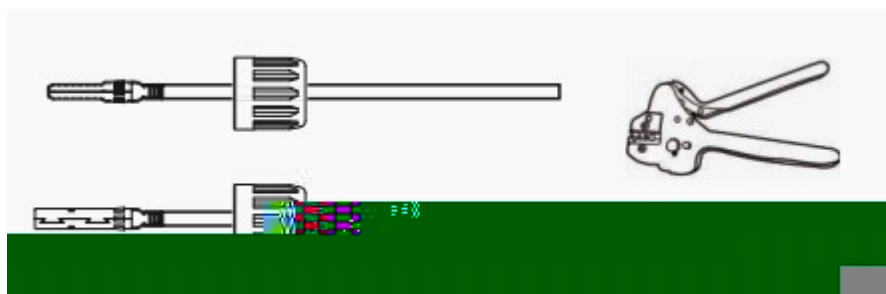

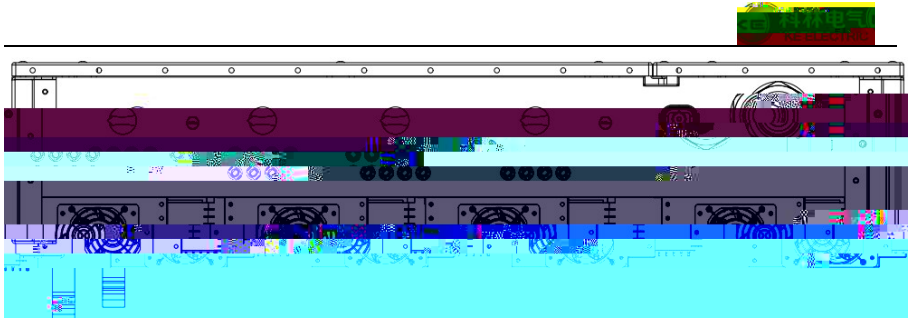

3.3

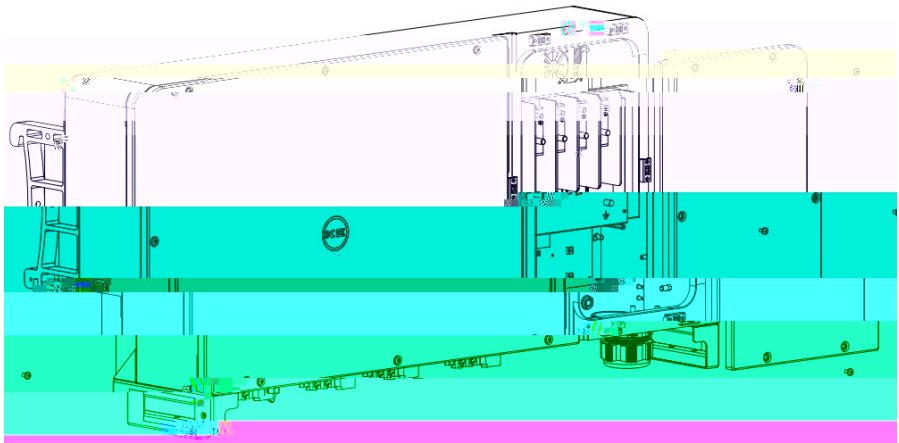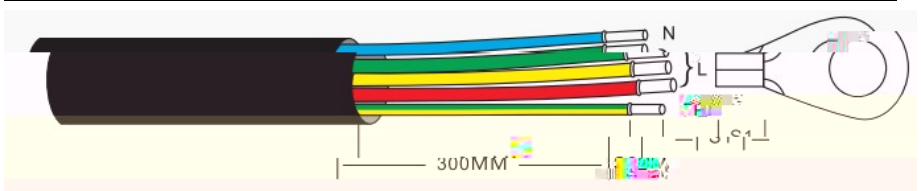

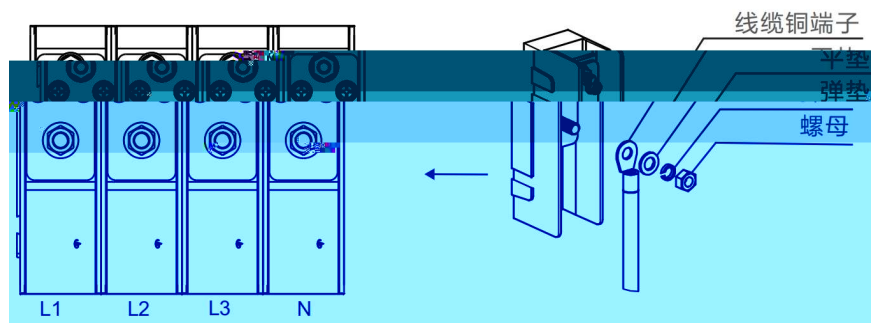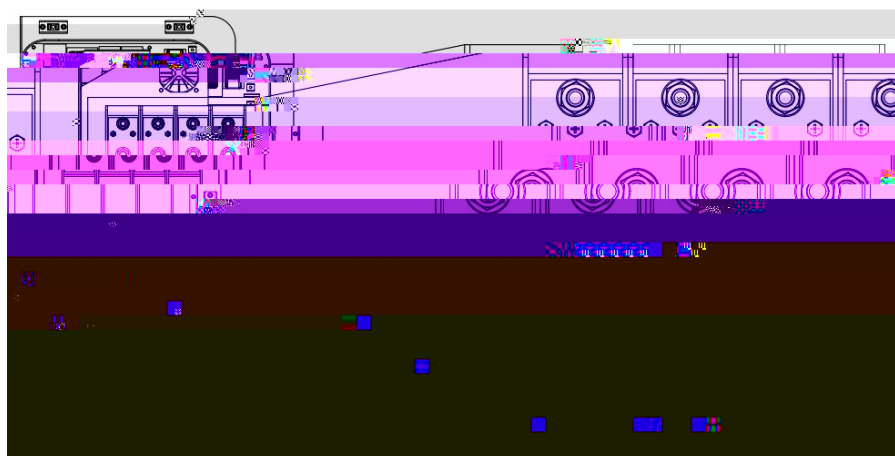


3.4



重要:

对于并联的多个逆变器，所有逆变器应连接到同一接地点，以确保接地线等电位连接。

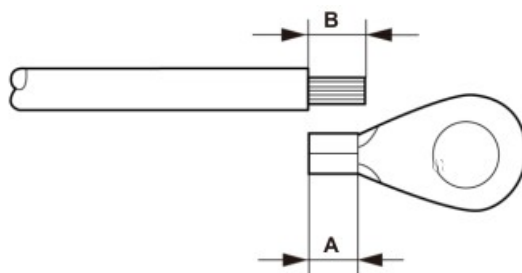

A

重要:


B

重要:

C

A (OT线缆端子压接区域) 长2mm~3mm。

B (绝缘剥离长度) L

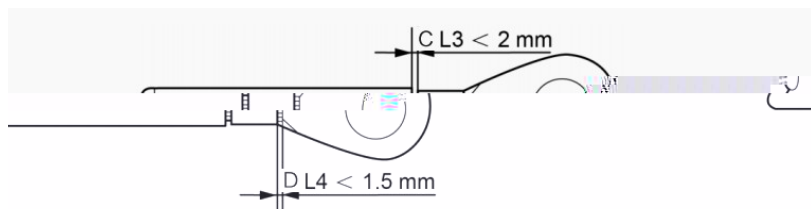


11



重要:

将端子压接到线缆后，检查连接以确保端子牢固地压接到线缆上。

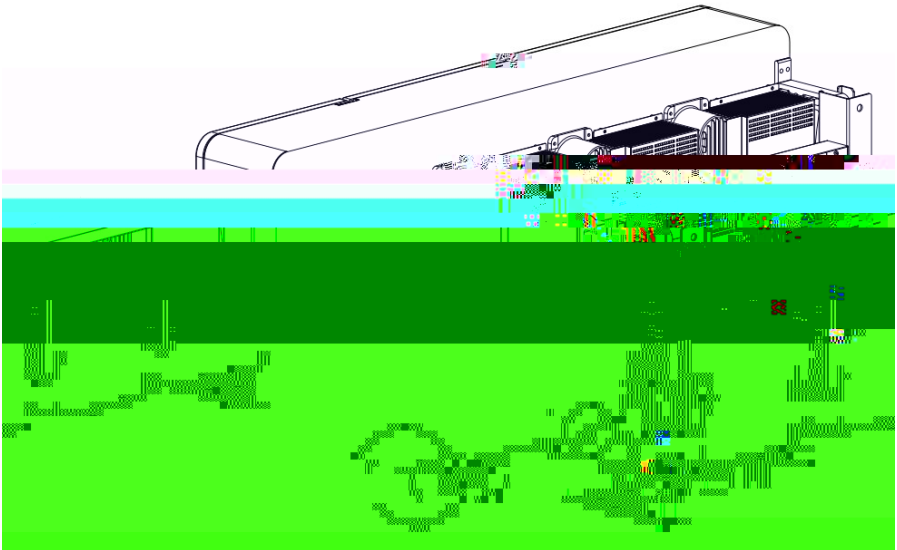

重要:

为保持性能，在安装、连接或拆卸时，请勿用力拉扯线缆。

4

4.1

4.2

5

5.1


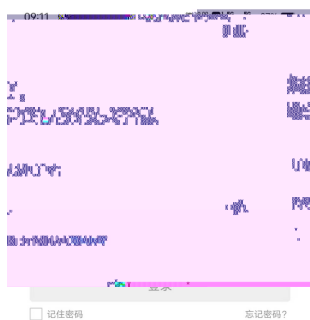


表 1	
主要变量定义	
被解释变量	企业绿色创新
解释变量	企业绿色创新投入
控制变量	企业规模、企业年龄、企业盈利能力、企业负债率、企业行业、企业地区
数据来源	企业绿色创新投入数据来源于企业年报，企业绿色创新数据来源于企业年报，企业规模、企业年龄、企业盈利能力、企业负债率、企业行业、企业地区数据来源于企业年报

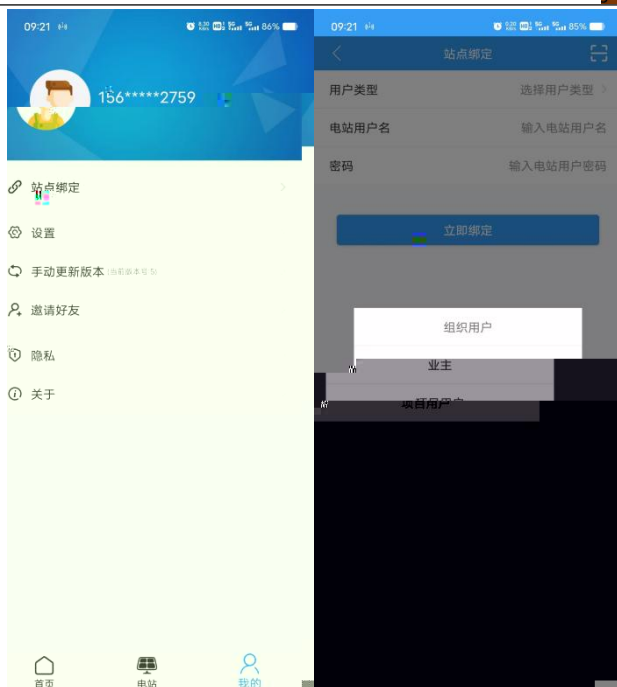

5.2

[illegible]

[illegible]

7



